

Fiche indicateur 2/5d


Numéro indicateur	Ind2/5d	Date de mise à jour	01/12/21
Intitulé	Nombre de stations d'alimentation en eau potable (AEP) en zone inondable		
Objectif de la SNGRI	Objectif n°2 : Stabiliser à court terme et réduire à moyen terme le coût des dommages liés à l'inondation		
Axe de vulnérabilité	Axe 2/2 Les dommages au patrimoine		
Source de vulnérabilité	S2/5 Dommages à l'environnement : charriage de pollutions et déchets		

Modalités du calcul	La couche des stations AEP est croisée avec la zone inondable (hauteur > 0) et le résultat est agrégé à la commune.
Échelle de représentation	Communale
Points de vigilance	Pas de point de vigilance.
Table cible	p_obj2_cout_dommages.s25d_capt_aep_zi
Variables mobilisées	Zx : zone inondable, Res1 : captages AEP
Indicateur commun SLGRI Vienne/Clain	oui

Données sources						
Désignation	Millésime	Nationale/ Locale	Format	Type	Producteur	Nom fichier
Zone inondable	2019	Locale	Shape	Polygone	Cerema	Zx_zone_inondable.shp
Captages AEP	2020	Locale	Shape	Point	ARS NA	captage_aep.shp
Communes (BDTOPO)	2020	Nationale	Shape	Polygone	IGN	Commune.shp

Nombre de stations d'alimentation en eau potable (AEP) en zone inondable

insee_com	nom	stations AEP (nb)
86019	Beaumont Saint-Cyr	3
86298	Vouneuil-sur-Vienne	2
86222	Saint-Georges-lès-Baillargeaux	2
86214	Saint-Benoît	1
86115	Jaunay-Marigny	1
86031	Bonnes	1
86046	Cenon-sur-Vienne	1
86095	Dissay	1

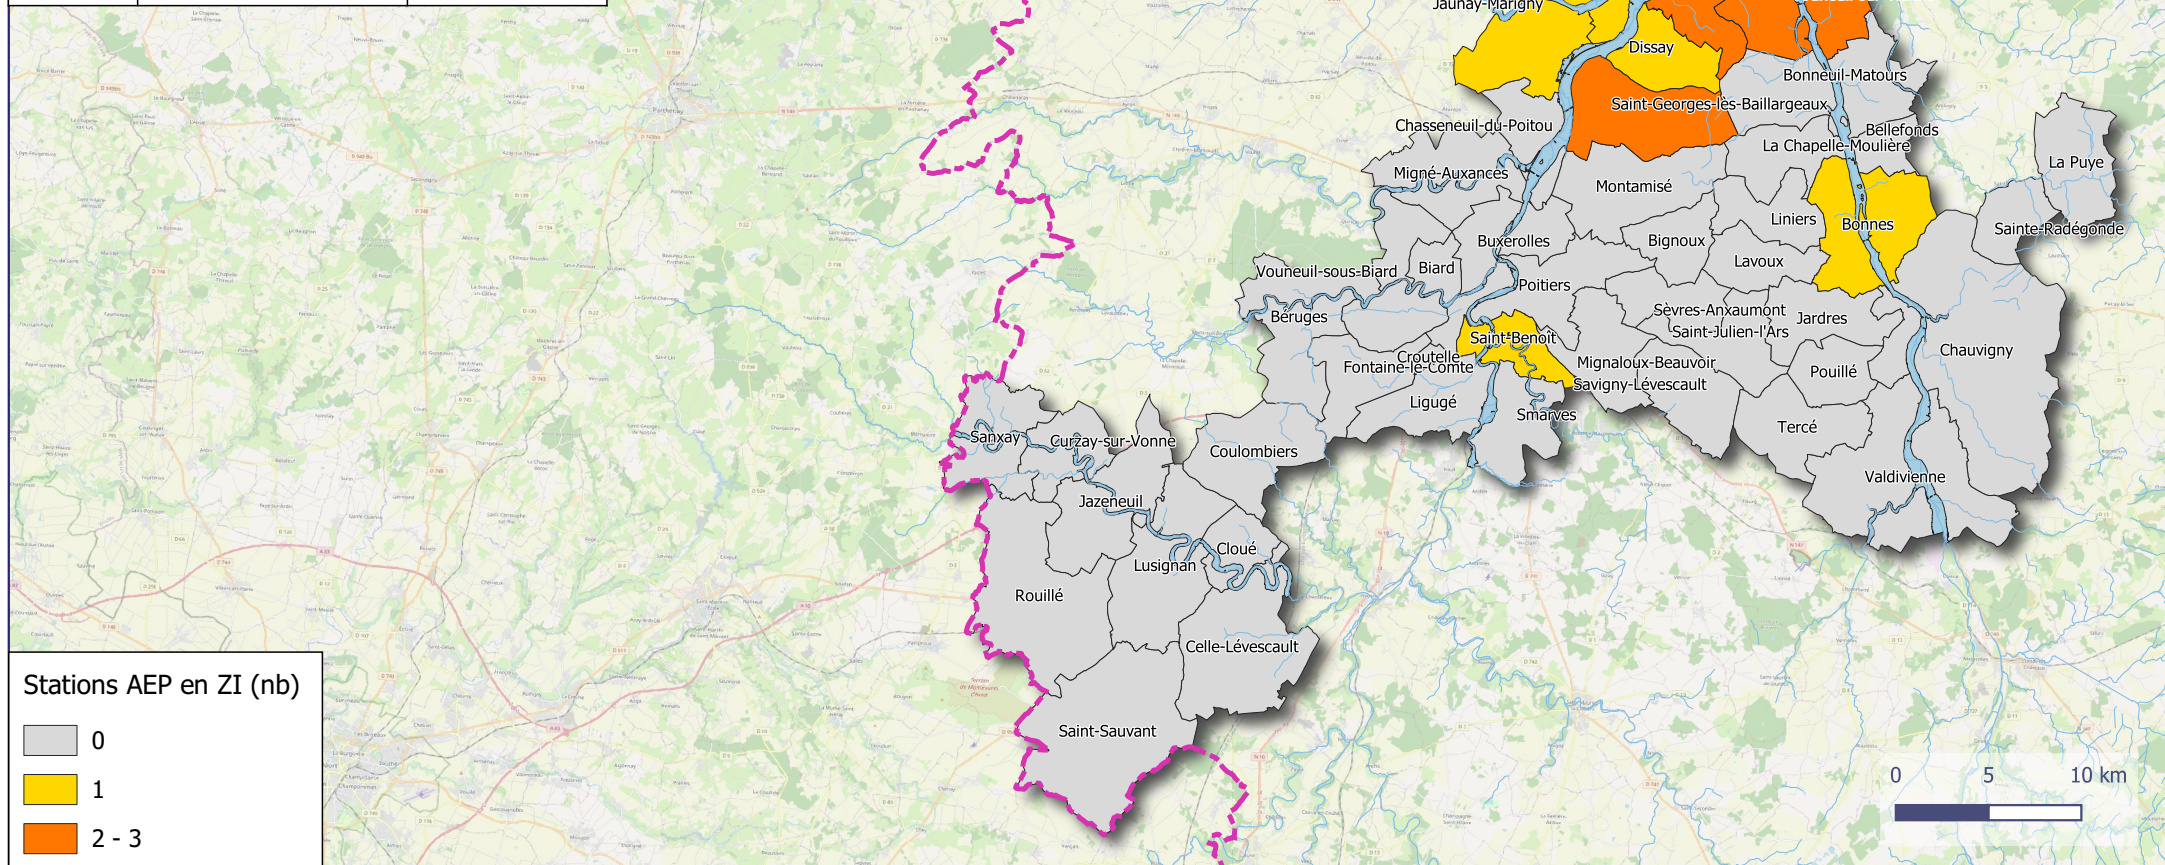

Réalisation : Cerema Sud-Ouest/DT/AE

Source : ©IGN BD Topo 2020, ARS NA 2021

Octobre 2021

<http://eptb-vienne.fr>

<http://obs-inondation-vienne-clain.fr>